

Ingeotec
Stanislaus Gamperl
Bgm. Stocker-Ring 11
86529 Schrobenhausen

Bearbeiter: W. Carlson

Datum: 04.12.2019

Körnungslinie


Heissmanning BGU
Parzelle 37

Prüfungsnummer: 8

Probe entnommen am: 14.11.2019

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Sieb-Schlammanalyse

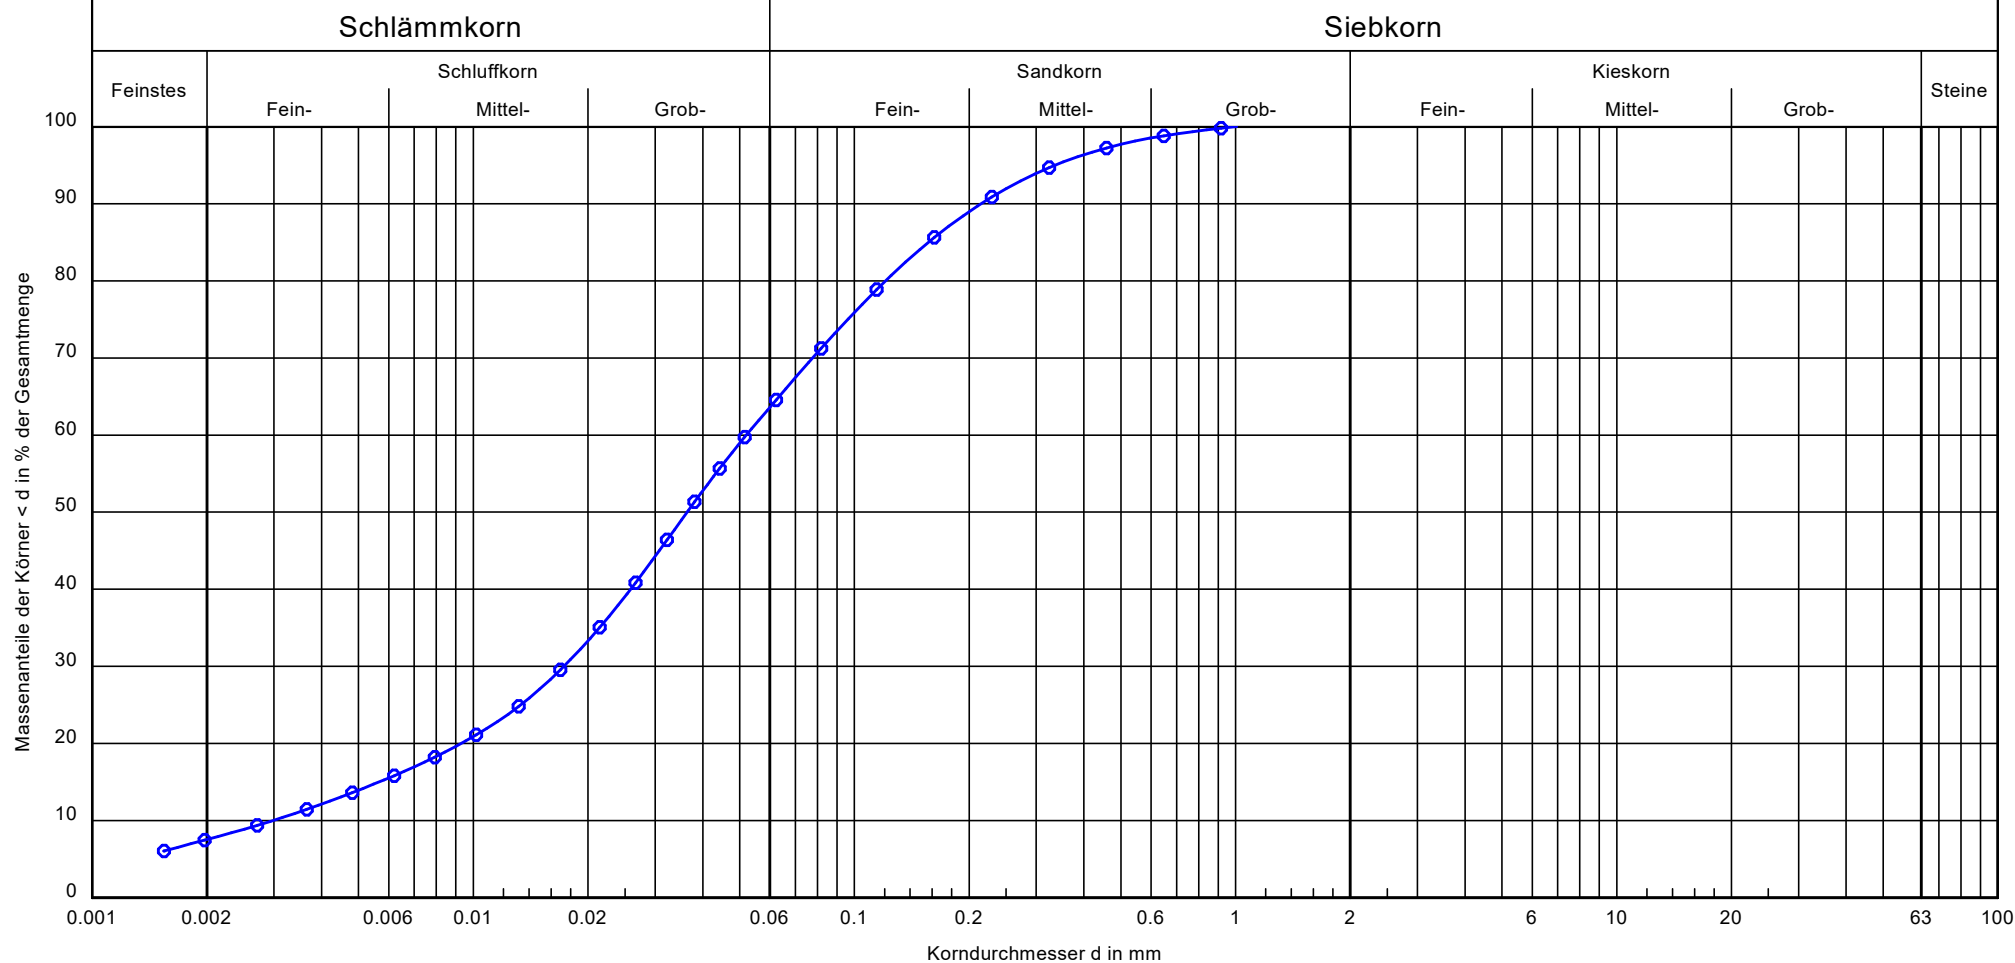

Bezeichnung:	GP 8/2
Bodenart:	U, s, t
Tiefe:	5,0
k [m/s] (Seiler):	$1.6 \cdot 10^{-7}$
Entnahmestelle:	Bohrung 8
Cu/Cc	17.5/1.9

Bemerkungen:

Bericht:
1019-09
Anlage:
5.1