Ingeotec
Bürgermeister-Stocker-Ring 11
86529 Schrobenhausen

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter: W. Carlson Datum: 19.11.2019

Prüfungsnummer: 2
Entnahmestelle: RKS 9
Tiefe: 4,3
Art der Entnahme: Glas Probe
Bodenart: Schluff, stark sandig, schwach tonig
Probe entnommen am: 14.11.2019

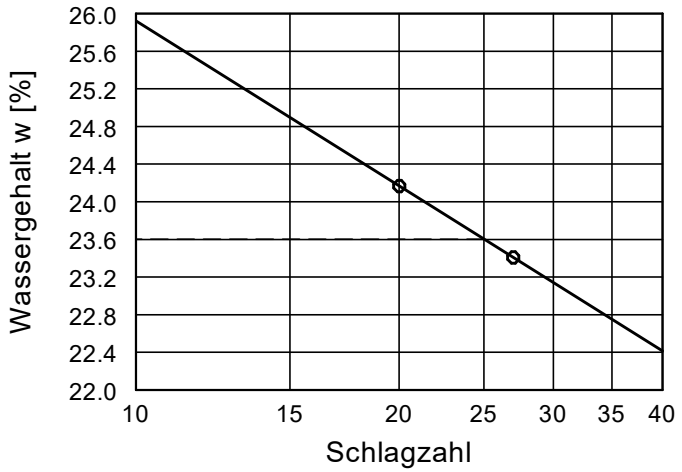
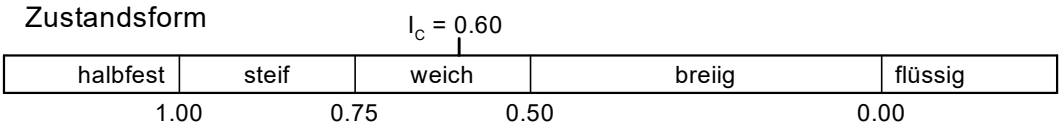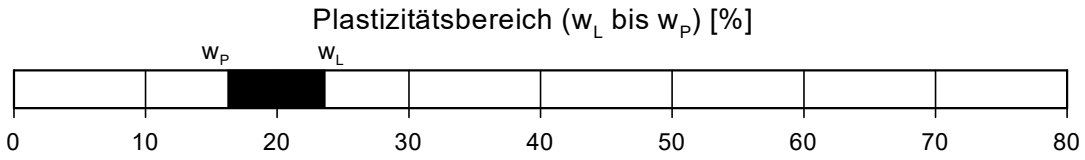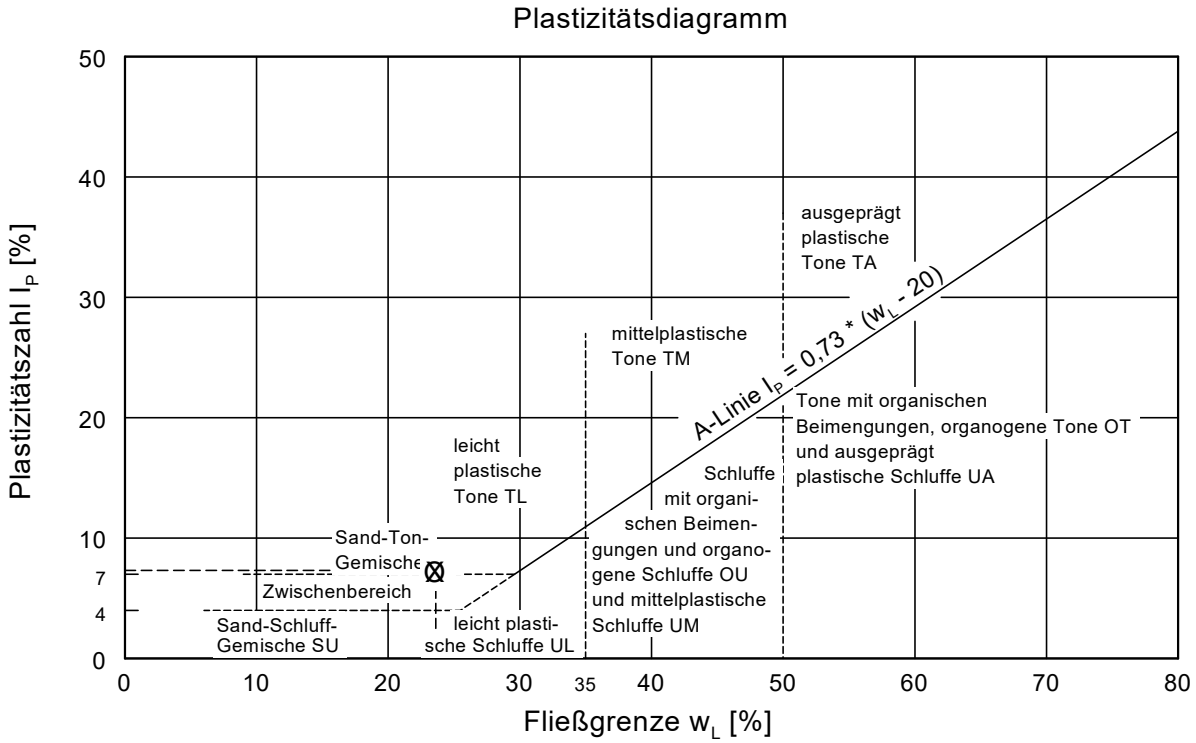
Wassergehalt w =	18.7 %
Fließgrenze w_L =	23.6 %
Ausrollgrenze w_P =	16.3 %
Plastizitätszahl I_P =	7.3 %
Konsistenzzahl I_C =	0.60
Anteil Überkorn ü =	2.8 %
Wassergeh. Überk. $w_Ü$ =	0.0 %
Korr. Wassergehalt =	19.2 %